KUIVATUS

vas.

oik.

K1

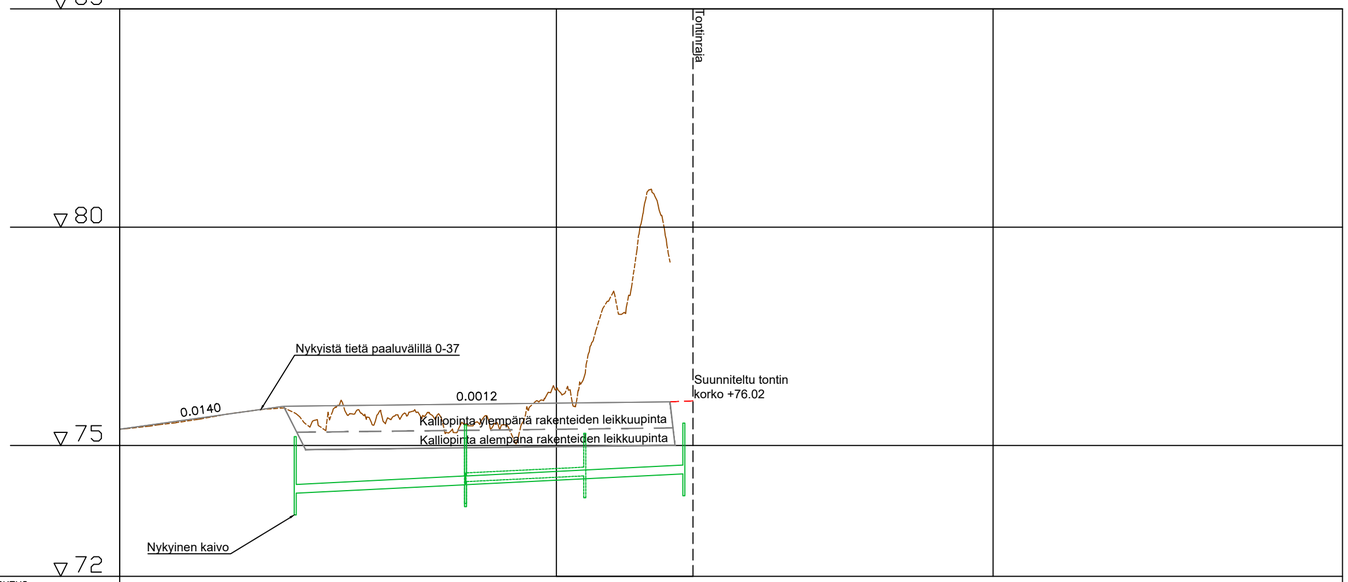

VESIJOHTO	LAEN KORKEUS PUTKEN MITAT, LAATU	
	PAALU	
HULEVESIVIEMÄRI	SISÄPOHJAN KORKEUS PUTKEN MITAT, LAATU	75.80 / 200 PE / (75.17) 75.47 / (200 PE) / (75.28) / 200 PE / 75.51
	PAALU KAIVOVÄLI, KALTEVUUS	40.2 / 39.0/0.005 / 79.2 / (27.4/0.005) / 106.6 / 50.0/0.005 / 129.2
JÄTEVESIVIEMÄRI	SISÄPOHJAN KORKEUS PUTKEN MITAT, LAATU	
	PAALU KAIVOVÄLI, KALTEVUUS	
PUTKIEN PERUSTAMISTAPA		
PÄÄLLYSRAKENNE		
MATKA		0.00 / 37.56 / 37.56 / 88.47 / 126.03
KALTEVUUS / PYÖRISTYSSÄDE		0.0140 / 0.0012
TASAUSVIIVAN KORKEUS		75.37 / 75.51 / 75.65 / 75.79 / 75.90 / 75.91 / 75.92 / 75.93 / 75.95 / 75.96 / 75.97 / 75.98 / 75.99 / 76.00
MAANPINNAN KORKEUS		75.37 / 75.49 / 75.63 / 75.79 / 75.75 / 75.92 / 75.69 / 75.68 / 75.45 / 75.19 / 76.29 / 77.94 / 80.41 / 79.20
PAALUTUS		0 / 50 / 100 / 150
KAAREVUUS		17.59 / Sr / 37.61 / Sr / 26.03
AJORADAN SIVUKALTEVUUS		R=55

Tilaaja **YLIVIESKAN KAUPUNKI**	Työn nimi Pilaritien katusuunnitelma, Ylivieska
Hyväksynyt	
Ins.tsto Solutra Oy	Piirustuksen sisältö Pituusleikkaus 1:1000/1:100
Pvm 20.5.2024	Koord. järj. ETRS-GK25 / Kork. järj. N2000
Piirt. A Ojakoski / Suun./Tark. T Ojakoski	Piirustuksen n:o Liite 2.